




■ IEC61000-4-6 伝導妨害イミュニティ EUT、補助機器の配置

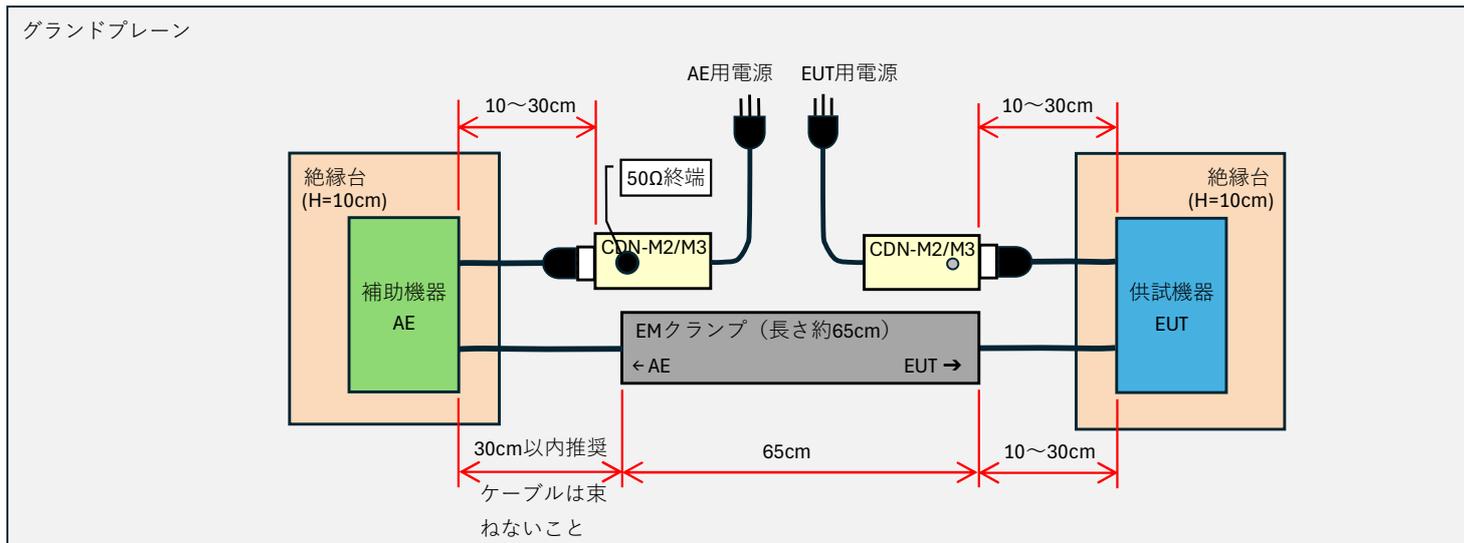

EUTとAEを接続するケーブルは、床面を1m強だけ這わせる程度に長さにするできるだけ短くする<sup>1)</sup>。  
(1m~1.2m程度、但しEUTおよびAEのケーブル接続部の高さに依存する)

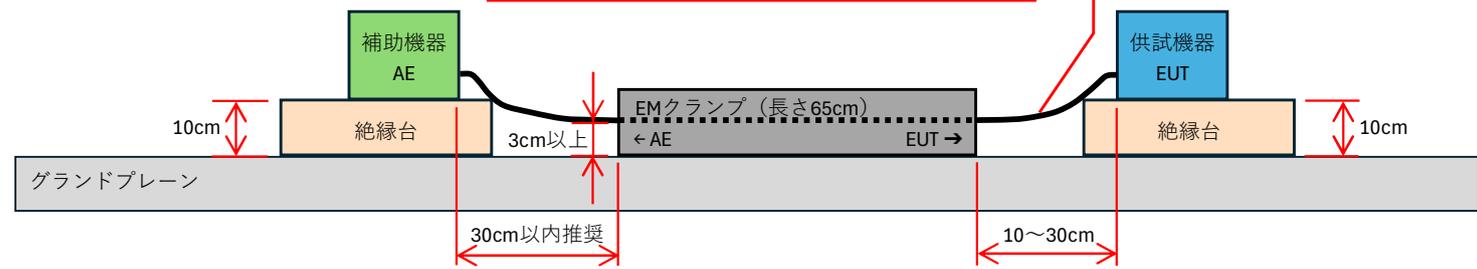

ケーブルはできるだけ短くする  
(20~25cm程度、但しEUTおよびAEの電源ケーブル接続部の高さに依存する)

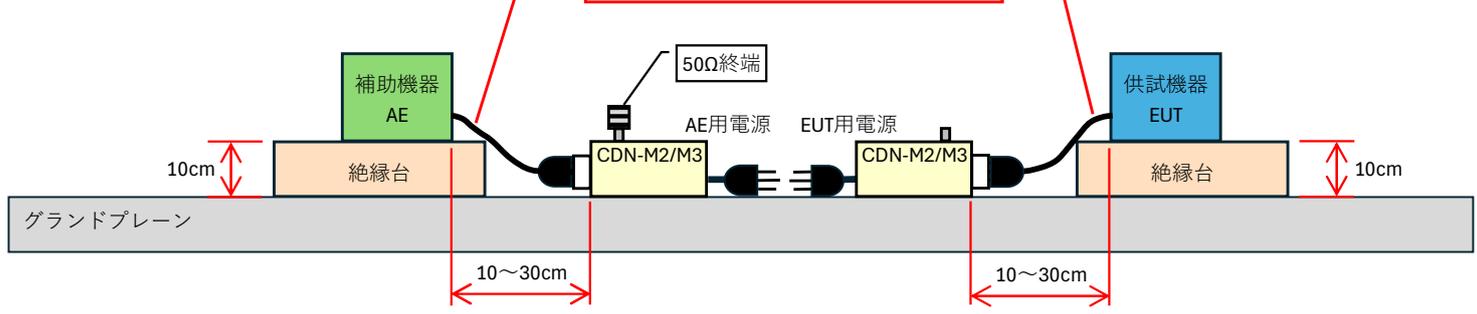

1) IEC 61000-4シリーズイミュニティ試験規格の概要, e・オータマ, 2018  
<http://www.emc-ohshima.jp/emc/reference.html>